




Modalidades Autoconsumo

Autoconsumo INDIVIDUAL Un consumidor asociado 0	Instalación PRÓXIMA en RED INTERIOR Conexión Red interior	SIN excedentes Existen mecanismos anti-vertido
	Instalación PRÓXIMA a TRAVÉS DE RED Conexión a red BT del mismo centro de transformación. Distancia entre contadores generación-consumo < 500m. Misma referencia catastral (14dígitos)	CON excedentes ACOGIDA a compensación Fuente renovable Potencia de producción ≤ 100kW Contrato único consumo-auxiliares Contrato de compensación No hay otro régimen retributivo
Autoconsumo COLECTIVO Varios consumidores asociados	Instalación PRÓXIMA a TRAVÉS DE RED Conexión a red BT del mismo centro de transformación. Distancia entre contadores generación-consumo < 500m. Misma referencia catastral (14dígitos)	CON excedentes NO ACOGIDA a compensación Instalaciones con excedentes




www.alitergroup.com / Telf. 932 528 453 / info@alitergroup.com


Instalaciones en autoconsumo SIN EXCEDENTES

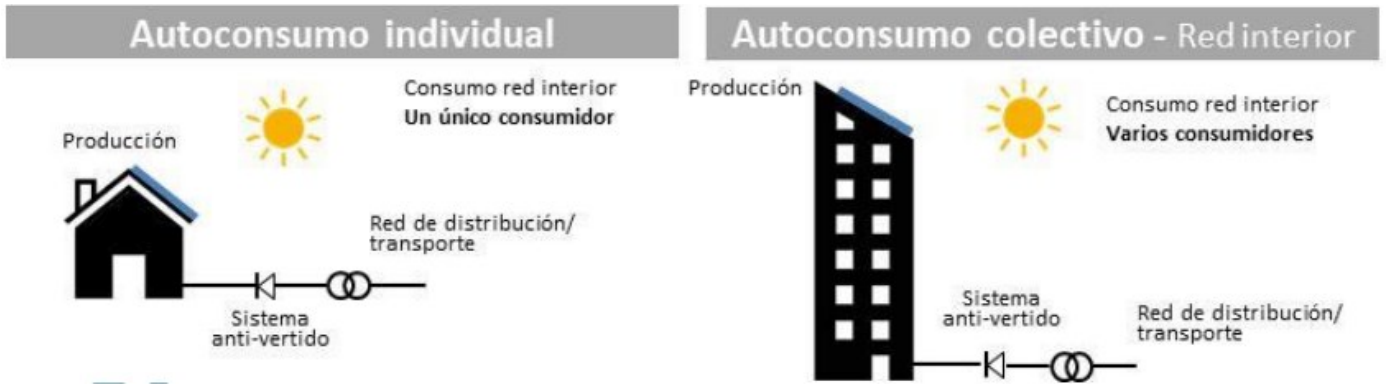

Instalaciones CON excedentes ACOGIDAS A COMPENSACIÓN

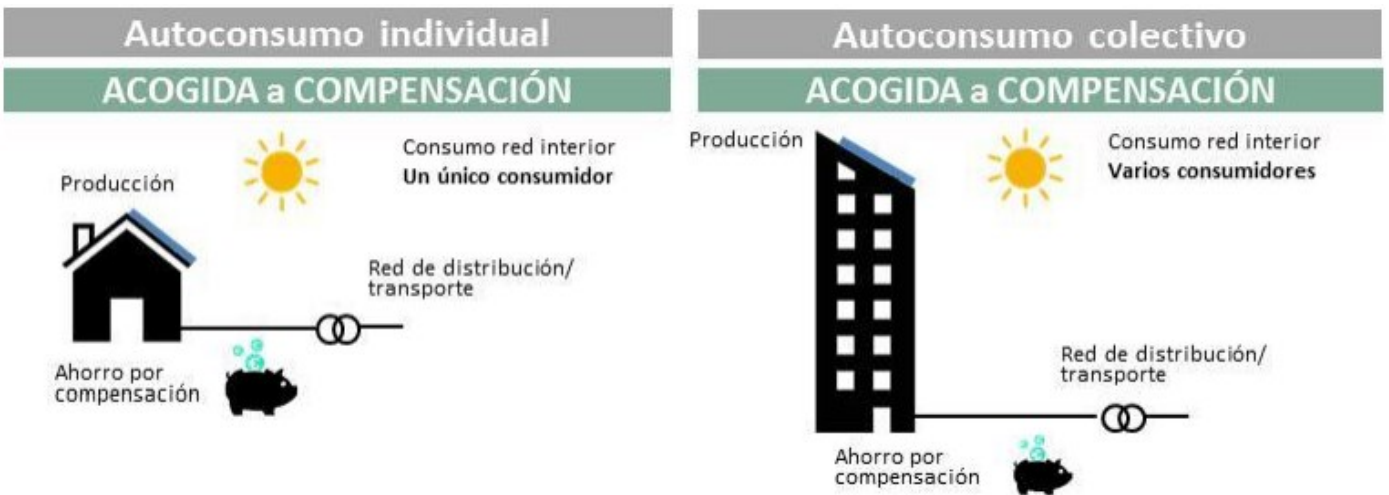

Instalaciones CON excedentes NO ACOGIDAS A COMPENSACIÓN

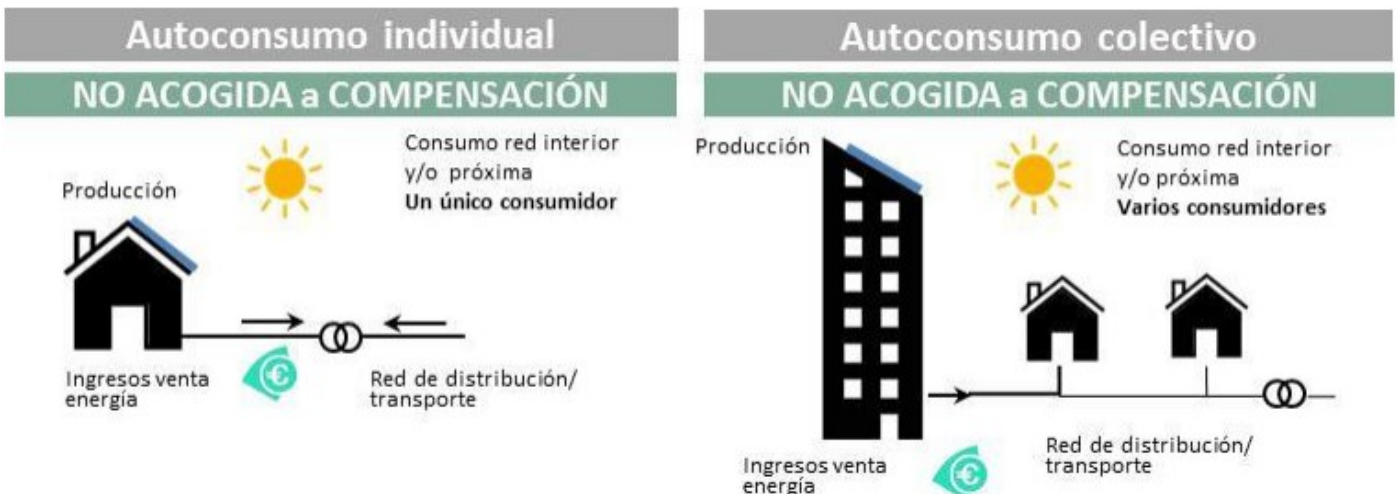

www.alitergroup.com / Telf. 932 528 453 / info@alitergroup.com



Co-funded by the Horizon 2020 programme of the European Union

